










situazione di esistente





prospetto laterale
situazione di progetto




prospetto frontale
situazione di progetto



planimetria
situazione di progetto

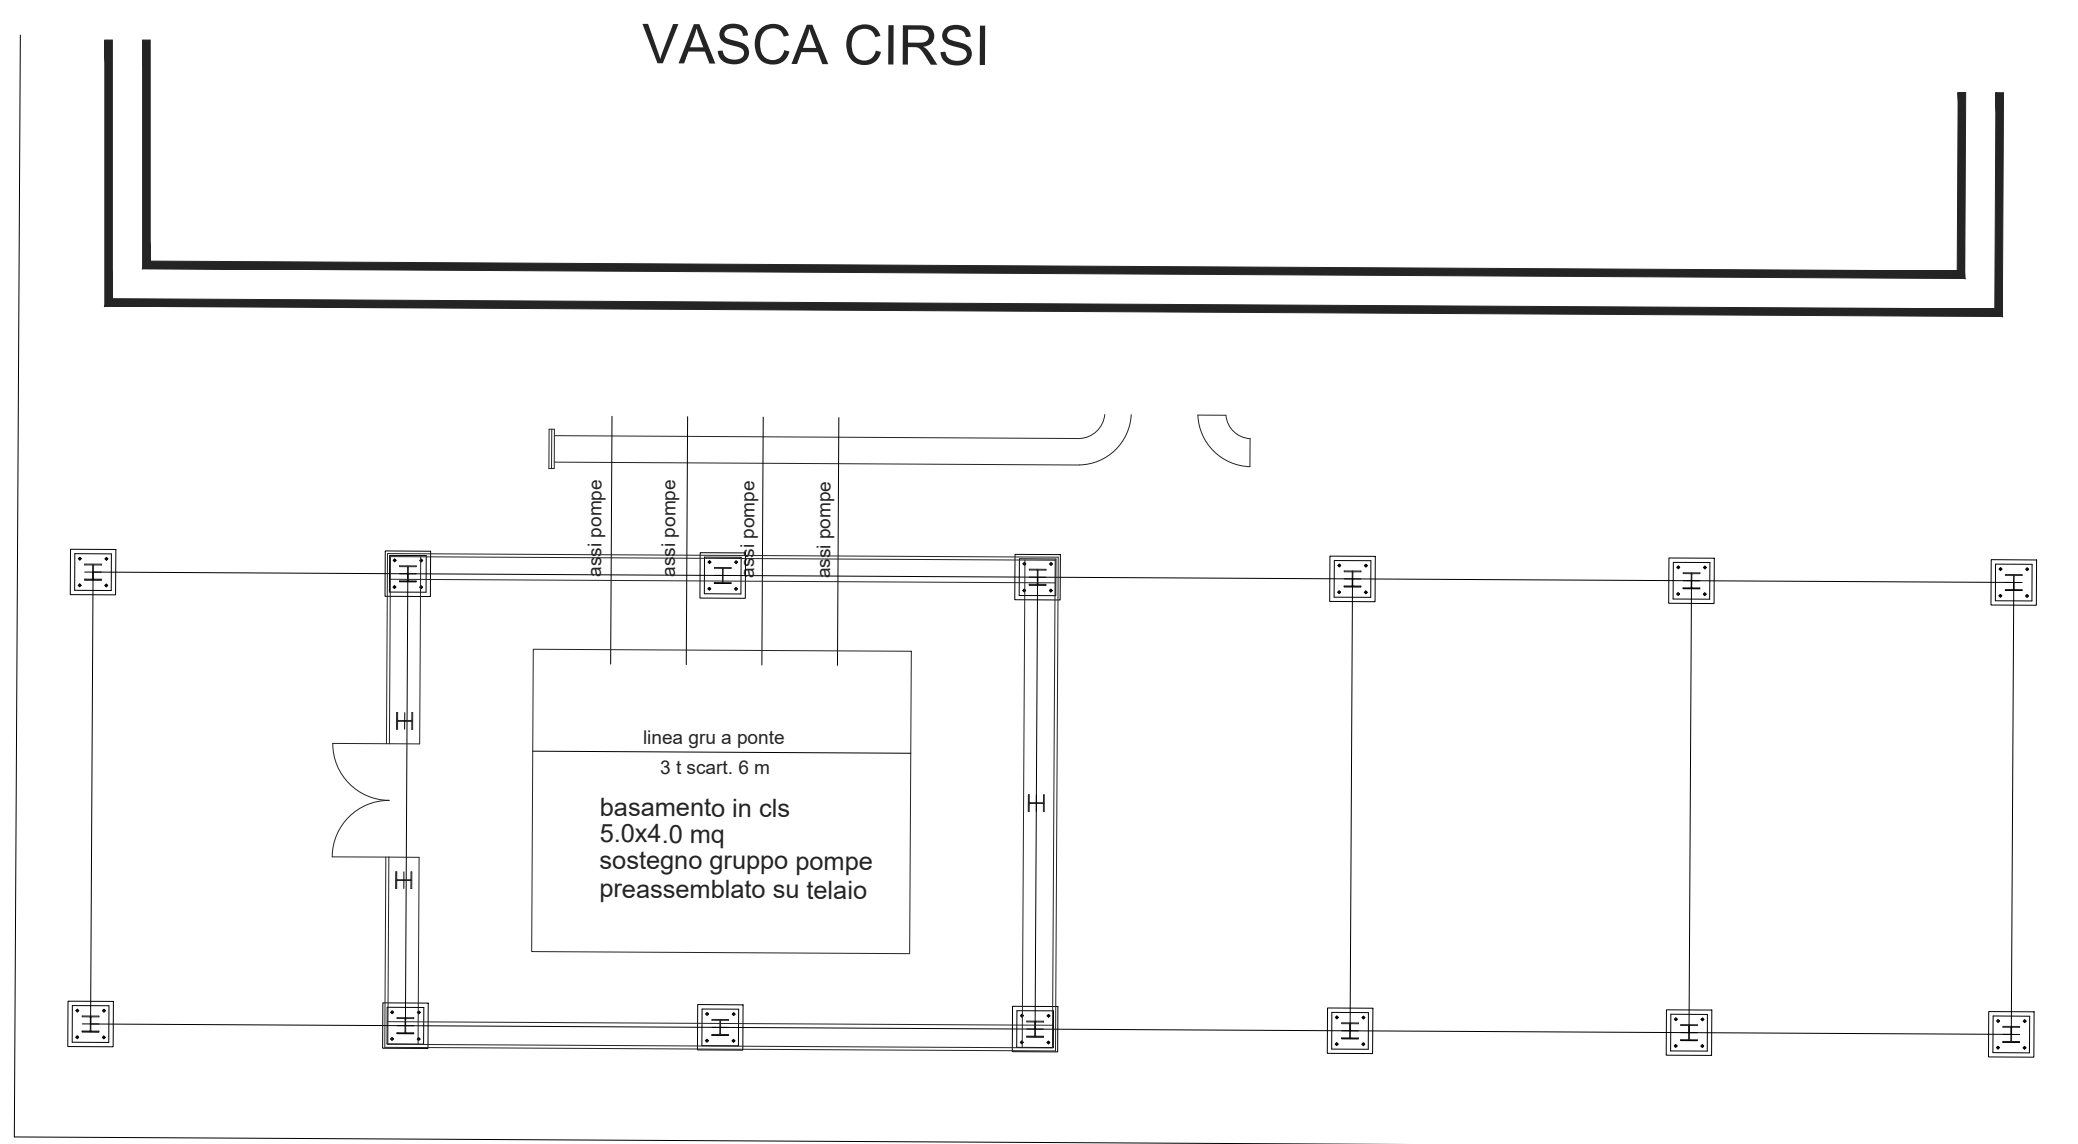


particolare fissaggi
arcarecci e pannelli



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI CAGLIARI

CARBUSULCIS S.p.A. Miniera "MONTE SINNI"	
Progetto/project Progettazione Rete Antincendio CARBUSULCIS S.p.A. Lavori di Manutenzione Straordinaria - Linea Antincendio - Gruppo di spinta e Sala Pompe.	
Area di Intervento: Deposito Temporaneo - Officine - Pozzi - Infermeria - Magazzino Ufficio Direzione - Uffici Miniera - Mensa - SSS - Autotrasmissione - COE.	
Cantiere di Nuraxi Figus - SITUAZIONE DI ESISTENTE - SITUAZIONE DI PROGETTO	
Dati del Committente: Carbusulcis S.p.A. Miniera Monte Sinni Località Nuraxi Figus Gonnese (CA) Tel. 07814911	
II TECNICO:	
Dati Catastrali: Comune di: Gonnese Foglio : 14 Mappale : 1049 Sub :	
TAVOLA: 006_DWG Antincendio Vasca CIRSI	
SCALA/SCALE: VARIE	
Gruppo di Lavoro	
Amministratore Unico SPAZIO RISERVATO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI	

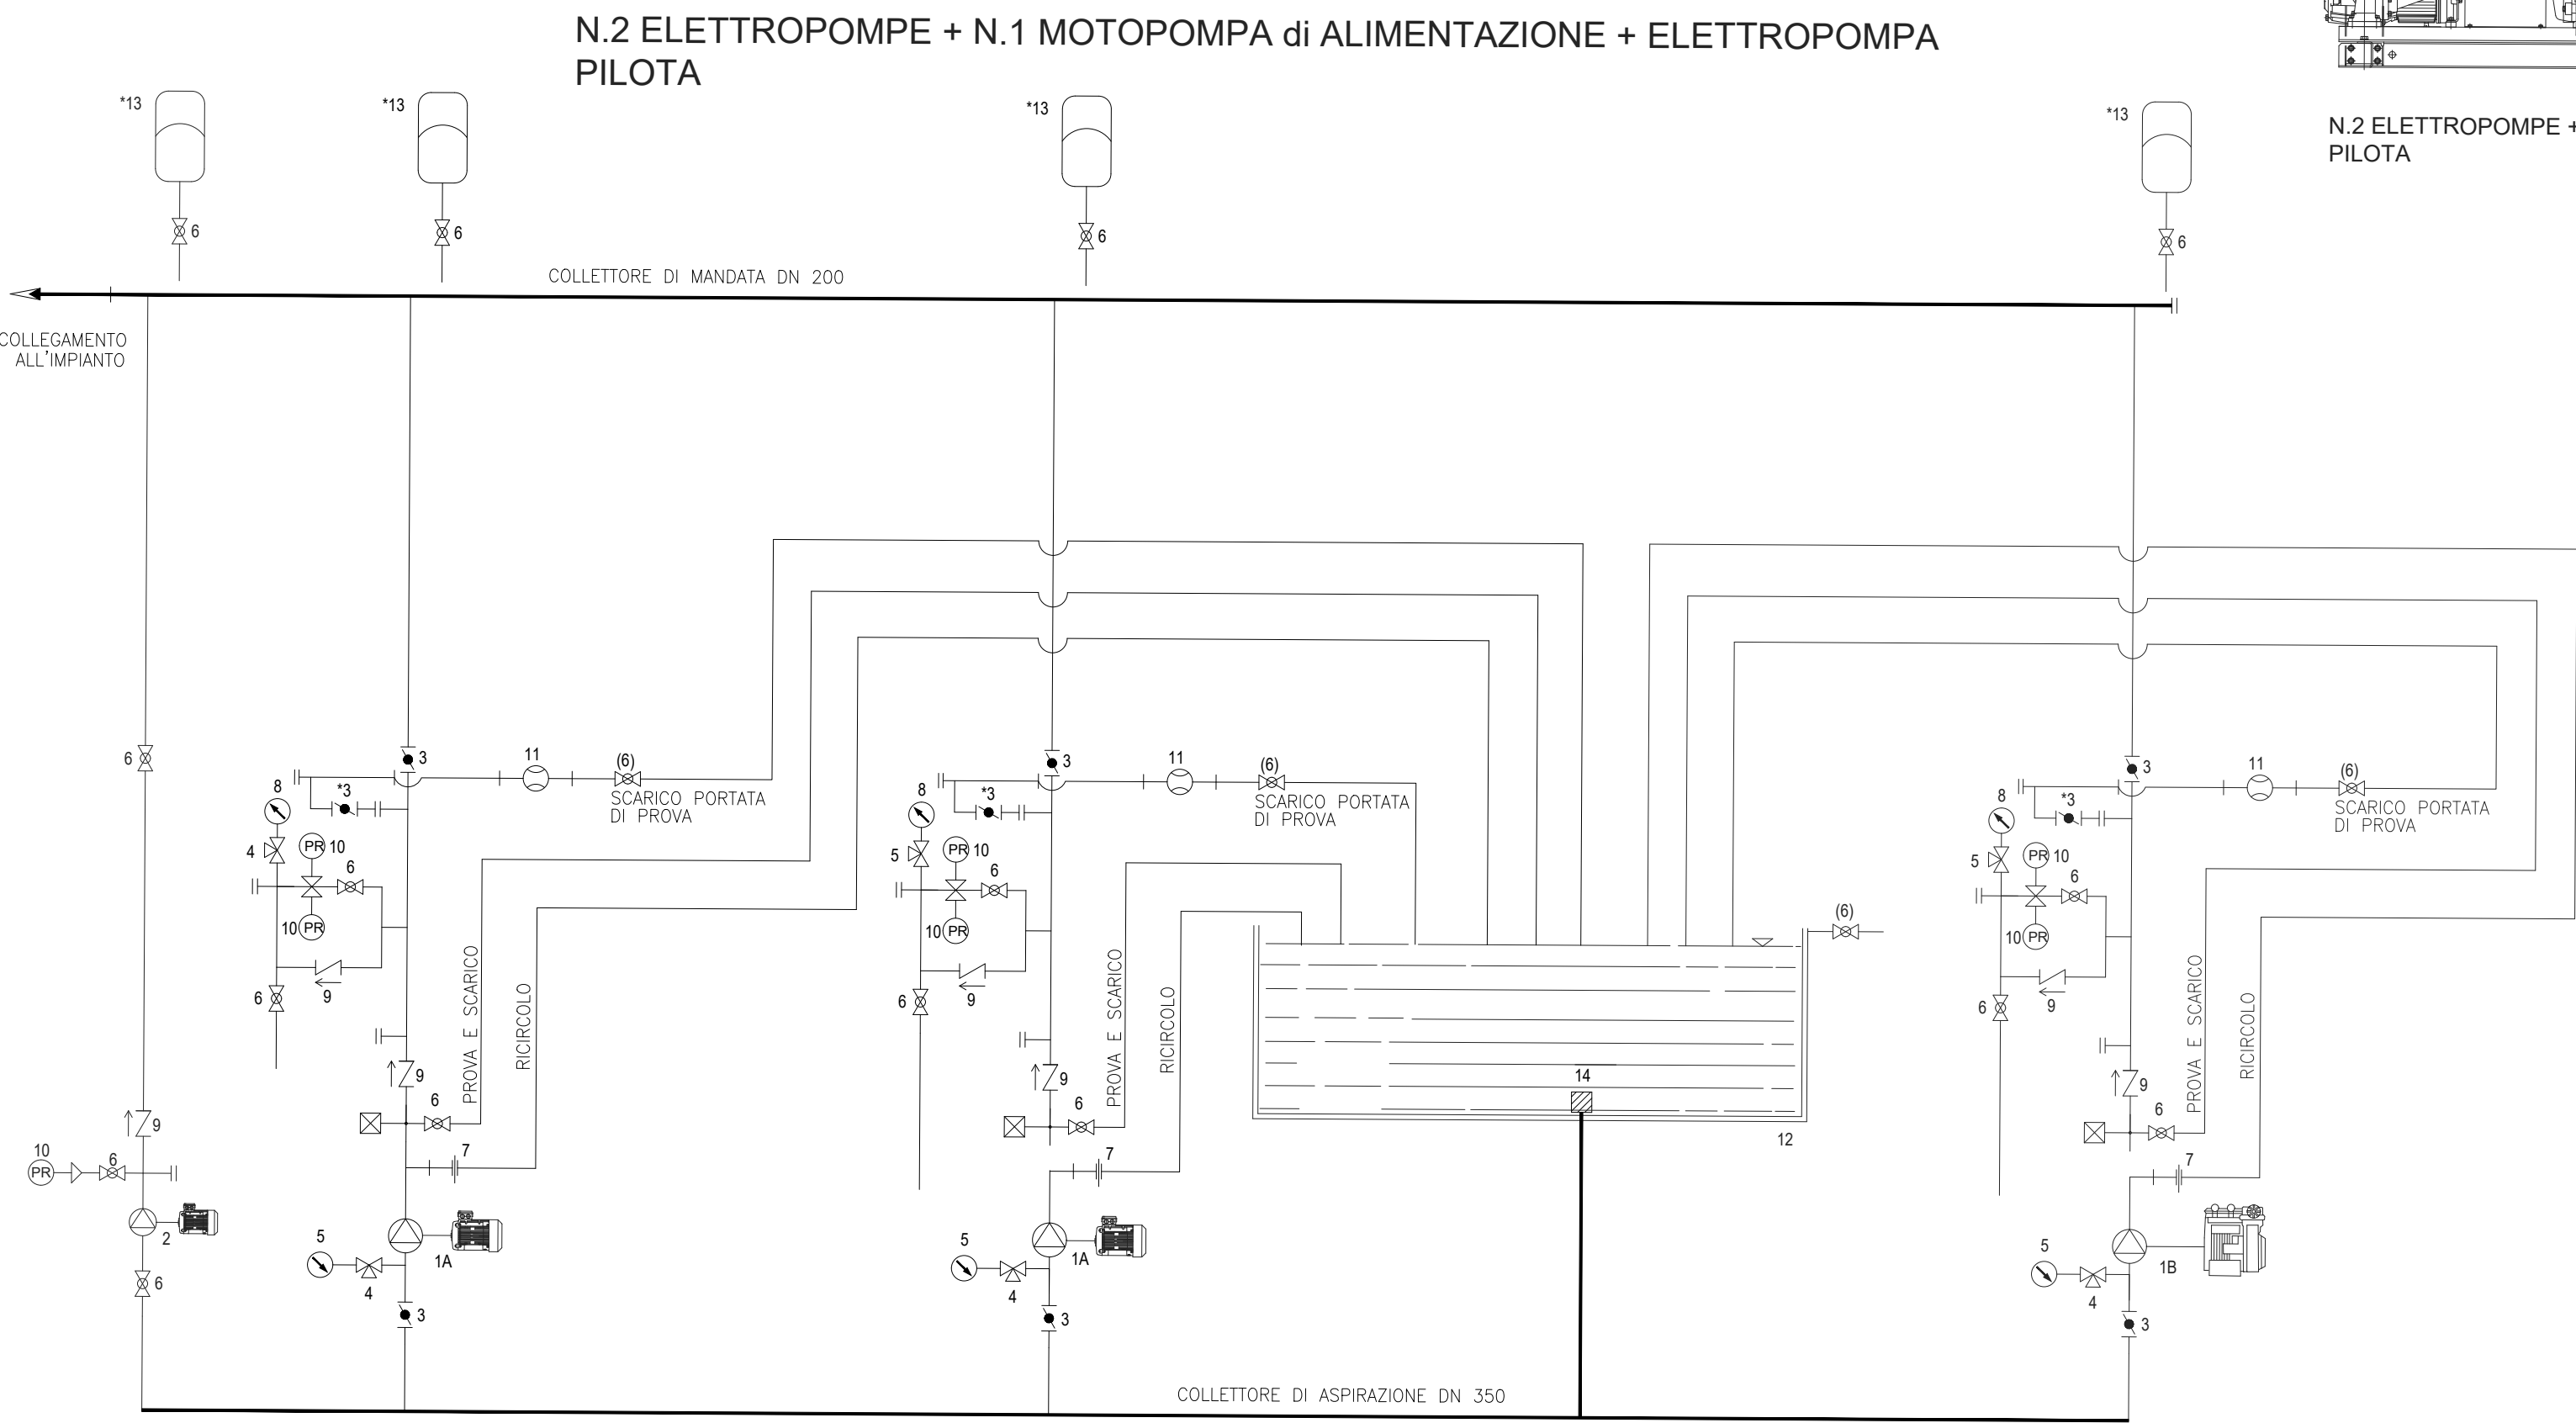

- 1 - pompe di alimentazione (A elettriche; B diesel)
2 - elettropompa di compensazione
3 - valvola di non ritorno
4 - valvola
5 - manovutometro
6 - valvola di intercettazione a sfera
7 - diaframma di ricircolo acqua
8 - manometro
9 - valvola di non ritorno
10 - pressostato
11 - misuratore di portata
12 - vasca di accumulo
13* - polmone a membrana
14 - filtro in aspirazione